



B.E.G. LUXOMAT® PD4-M-2C/PD4-S

Instrukcja obsługi i montażu czujników obecności B.E.G. – PD4-M-2C-SM/-FC/-FM

1. Przygotowanie do montażu


Prace obejmujące kontakt z zasilaniem z sieci 230V powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych profesjonalistów lub przez przeszkoloną osobę pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.

Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie!

Urządzenie nie jest przystosowane do bezpiecznego odłączania zasilania sieciowego.

W trybie pracy „Master/Slave” (Urządzenie główne/urządzenia podporządkowane) urządzenie główne (Master) zawsze musi być zainstalowane w miejscu, gdzie jest najmniejsza ilość światła dziennego.


2a. Instalacja LUXOMAT® PD4-M-2C-SM

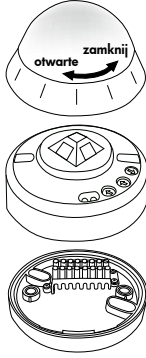

Czujnik musi być zainstalowany na solidnym i płaskim podłożu. Okrągły pierścień pokrywy należy zdjąć przed montażem. W tym celu należy obrócić soczewkę przeciwnie do ruchu zegara o ok. 5° i ją zdjąć.

Po podłączeniu przewodów zgodnie z przepisami, zamocować czujnik przy pomocy 2 wkrętów. Po zainstalowaniu czujnika ponownie założyć soczewkę i ją zamocować (obrócić zgodnie z ruchem zegara). Podłączyć zasilanie.


2b. Instalacja LUXOMAT® PD4-M-2C-FC



W suficie należy najpierw wyciąć okrągły otwór o średnicy 68 mm.

Po podłączeniu przewodów zgodnie z przepisami włożyć czujnik do otworu, jak pokazano na rysunku i zamocować go przy pomocy sprężynowych zacisków.

2c. Instalacja LUXOMAT® PD4-M-2C-FM

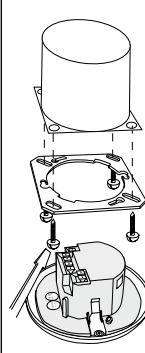


Czujnik może być zainstalowany w konwencjonalnych gniazdach wlotowych zamontowanych na suficie. Załączona płyta montażowa musi zostać zdemonstrowana przed instalacją i zamocowana do sufitu przy pomocy 4 wkrętów. Po podłączeniu przewodów zgodnie z przepisami, czujnik można założyć tak, jak pokazano na rysunku i, stosując lekki nacisk, zamocować go przy pomocy sprężynowych zacisków.

(Schemat połączeń przedstawiono w punkcie 22!)

3a. Konfiguracja urządzenia SM


Ustawić diody LED i potencjometry

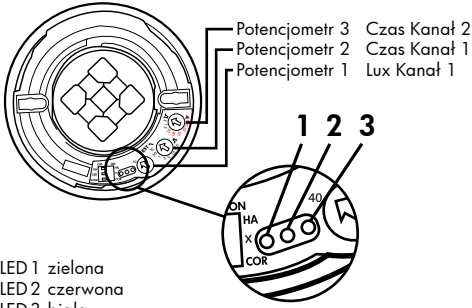

LED 1 zielona
LED 2 czerwona
LED 3 biała

3b. Konfiguracja urządzenia FC

Ustawić diody LED i potencjometry




LED 1 zielona
LED 2 biała
LED 3 czerwona

Potencjometr 1 Lux Kanał 1
Potencjometr 2 Czas Kanał 1
Potencjometr 3 Czas Kanał 2

3c. Konfiguracja urządzenia FM


Ustawić diody LED i potencjometry



LED 1 zielona
LED 2 biała
LED 3 czerwona

Potencjometr 1 Lux Kanał 1
Potencjometr 2 Czas Kanał 1
Potencjometr 3 Czas Kanał 2

4a. Ustawienie potencjometrów i przełączników DIP-Switch SM

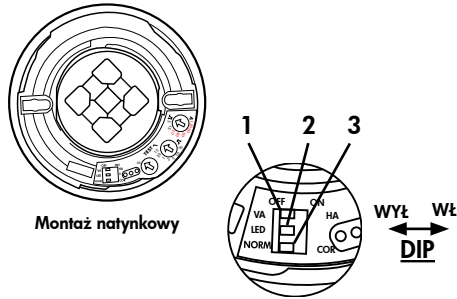

Montaż natynkowy


DIP 1 Tryb automatyczny/półautomatyczny

DIP 2 LED Wł/Wył

DIP 3 Przełączanie między trybem korytarzowym a standardowym

Ustawienia przełączników DIP switch są kasowane pilotem.

4b. Ustawienie przełączników DIP-Switch FC

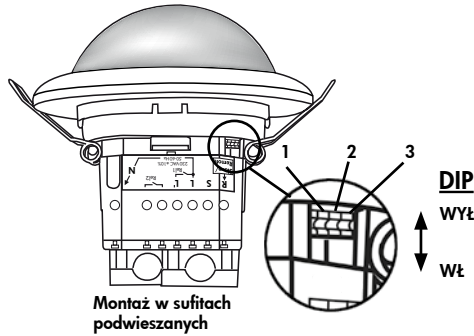

Montaż w sufitach podwieszanych


DIP 1 Tryb automatyczny/półautomatyczny

DIP 2 LED Wł/Wył

DIP 3 Przełączanie między trybem korytarzowym a standardowym

Ustawienia przełączników DIP switch są kasowane pilotem.

4c. Ustawienie potencjometrów i przełączników DIP-Switch FM

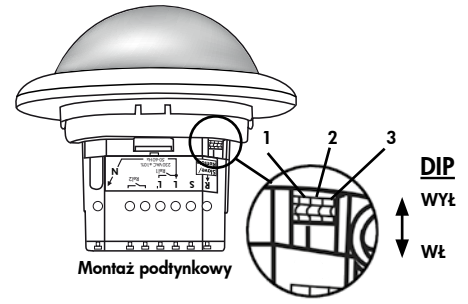

Montaż podtynkowy

DIP 1 Tryb automatyczny/półautomatyczny


DIP 2 LED Wł/Wył

DIP 3 Przełączanie między trybem korytarzowym a standardowym

Ustawienia przełączników DIP switch są kasowane pilotem.

5. Funkcje przełączników DIP-switch

| DIP-switch | Wł | Wył |
|------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Tryb półautomatyczny | Tryb automatyczny |
| 2 | LED Wł/Wył | LED Wł |
| 3 | Tryb korytarzowy | Tryb standardowy |



Funkcja korytarzowa: Po deaktywacji przy pomocy zewnętrznego przycisku, czujnik wyłącza oświetlenie i powraca do trybu automatycznego po upływie 5 sekund.

Ustawienia DIP są ponownie aktywowane poprzez:

- Regulację przełączników DIP switch przy zablokowanym urządzeniu
- Resetowanie/zerowanie przy testowych ustawieniach światła słonecznego na potencjometrach
- Resetowanie/zerowanie przy odblokowanym urządzeniu

6. Uruchomienie / Ustawienia

Cykl auto-testu

Po początkowym 60-sekundowym cyklu auto-testu czujnik LUXOMAT® PD4-M-2C jest gotowy do pracy.



Potencjometr 1 – Regulacja wyłącznika zmierzchowego do kanału 1 "Światło"

Wartość wymagana do włączenia światła można ustawić pomiędzy 10 a 2000 luksów. Przy pomocy potencjometru, punkty luminancji można ustawić zgodnie z życzeniem.

Symbol ☾ : Praca w nocy

Symbol ☀ : Praca w dzień/w nocy

Ustawianie aktualnego poziomu jasności

Ustawić potencjometr 2 na tryb "testowy". Zielona dioda LED zacznie nieprzerwanie świecić, gdy tylko wartość ustawiona na potencjometrze przekroczy aktualnie mierzony poziom jasności.



Potencjometr 2 – Regulacja czasu załączenia kanał 1 "Światło"

Symbol TEST: Tryb testowy, reaguje tylko na ruch. Każdy ruch załącza światło na czas 2 sekund, po czym jest ono wyłączane na czas 2 sekund. Ten czas można ustawić na dowolną wartość od 15 sekund do 16 minut.



Potencjometr 3 – Regulacja czasu załączenia do sterowania podłączonymi urządzeniami

Ten czas można ustawić na każdą możliwą wartość od 5 minut do 120 minut. Po 15 minutach aktywowane zostaje opóźnienie wyłączenia, które wynosi ok. 5min. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi detekcja żadnego ruchu, czas załączenia uruchamia się ponownie.

Symbol Π: Impuls = 2,5 sek.

Symbol A: Impuls alarmu = 2 sek.

Impuls alarmu

Aby uruchomić impuls alarmu, musi nastąpić detekcja co najmniej 3 ruchów w ciągu 9 sekund.

Ustawienia wprowadzone przy pomocy potencjometrów są kasowane pilotem



Odstęp między impulsami w PD-Slave

Odstęp pomiędzy 2 impulsami przesyłanymi do urządzenia głównego (Master) może wynosić 2 lub 9 sekund. Ustawienia można wprowadzać z włączonym (☀) lub wyłączonym (☾) wskaźnikiem LED.

W przypadku urządzeń z osobnym wejściem slave, można ustawić 2 sekundę.

7. Resetowanie/zerowanie i ustawienia fabryczne




2. Resetowanie/zerowanie

Jeżeli obydwa potencjometry zostaną przywrócone do ustawień "Test" i "Słońce" z jakiegokolwiek innego położenia, urządzenie zostaje zresetowane/wyzerowane. Wszystkie wartości zaprogramowane przy użyciu pilota zostają wykasowane.

8. Uruchomienie pilota IR-PD-2C (opcja) Sprawdzić baterię:

Otworzyć kasetę baterii dociskając plastikowe sprężyny do siebie i wyjmując podstawkę baterii.



Uwaga: Ustawienia zaprogramowane pilotem zastępują ustawienia zaprogramowane przy pomocy potencjometrów.

Opcja: Pilot IR-PD-2C(-S) (do stosowania z IR-PD)



Naklejka IR-PD-2C-S

IR-PD-2C - 92475




Wspornik ścienny do pilota

Wraz z urządzeniem dostarczana jest naklejka foliowa na powierzchnię pilota IR-PD-2C-S. W razie potrzeby może ona być stosowana z dowolnym pilotem B.E.G. posiadającym 27 przycisków.

Aby móc w pełni korzystać z wszystkich funkcji PD4-M-2C, proszę oddzielnie zamówić pilot IR-PD-2C.

9. Ustawienia programowane pilotem IR-PD-2C

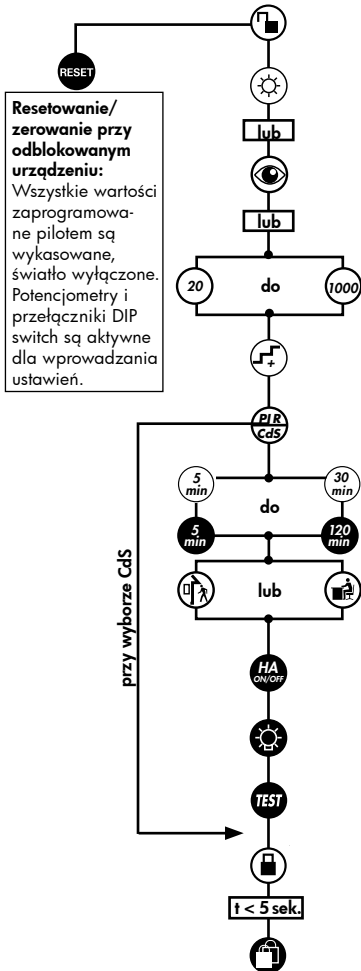

Odblokowanie urządzenia – Aktywacja trybu programowania

Praca w dzień, czujnik aktywowany tylko przez ruch

Automatyczne wczytanie aktualnej wartości światła jako nowego punktu ustawienia luminancji

Ustawienia luminancji dla kanału 1 20-1000 Lux

Zwiększanie aktualnego poziomu oświetlenia o między 20 a 50 Lux

Przełączanie pomiędzy czujnikiem ruchu a łącznikiem fotoelektrycznym (zmierzchowym)

Czas załączenia kanał 1 (światło)/ kanał 2 (HVAC) 5-30min. lub 120 min. bądź impuls (opóźnienie wyłączenia kanał 2: 5 min.)

Czułość detekcji obniżona lub normalna

Przełączanie pomiędzy trybem automatycznym a półautomatycznym (HA)

Światło WŁ/WYŁ

LED WŁ/WYŁ (przytrzymanie wciśniętego przycisku))

Blokada urządzenia – Wyjście z trybu programowania

Biała dioda LED migocze

Permanenta ochrona przed niepożądanym dostępem

10. Funkcje przycisków w stanie zablokowanym



Permanenta ochrona przed niepożądanym dostępem

Ta funkcja permanentnie blokuje urządzenie. Ten tryb pracy można aktywować tylko w czasie 5 sekund (biała dioda LED migocze) po naciśnięciu przycisku „kłódki” [blokada]. Procedura wyjścia z tego trybu jest następująca:

1. Wyłączyć prąd
2. Włączyć prąd na 31 - 59 sekund
3. Ponownie wyłączyć prąd
4. Włączyć prąd, zaczekać na cykl auto-testu
5. Odblokować czujnik



Światło WŁ/WYŁ w trakcie detekcji ruchu plus zaprogramowany czas załączenia; Aktywacja funkcji 12h- WŁ/WYŁ poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku



Aktywacja/deaktywacja funkcji testu



Wyłącza dany kanał i natychmiast ponownie jest aktywne, zatrzymuje wszystkie timery/minutniki, przerwanie pomiaru poziomu światła



Potwierdzenie



Przejdźcie w stan "odblokowany"

11. Objaśnienia funkcji przycisków pilota

11a. W trakcie uruchomienia

12h Światło WŁ/WYŁ (funkcja „przyjęcie”)

- Aktywowana przez przycisk „Światło”
- Deaktywowana przez przycisk „Reset” (domyślnie)

Funkcja korytarzowa

- Aktywowana przez przycisk „na zewnątrz”
- Deaktywowana przez przycisk „wewnątrz” (domyślnie)

Wymuszone wyłączenie

- Aktywowana przez przycisk „słońce”
- Deaktywowana przez przycisk „księżyc” (domyślnie)

11b. W stanie odblokowanym

Ten przycisk odblokowuje detektor i wówczas można zaprogramować następujące funkcje.

Uwaga: Detektor blokuje się automatycznie:

- po każdym wznowieniu napięcia
- po 3 minutach

Stan zmienia się na „zablokowany”. W ciągu pierwszych 5 sekund dioda LED migocze co 0,5 sekundy. W tym czasie można aktywować ochronę przed niepowołanym dostępem.

Urządzenie rozróżnia 2 procedury:

• Wczytywanie przy włączonym oświetleniu:

Wartość załączenia jest ustawiana automatycznie.

Ustawianie wartości załączenia:

1. Wcisnąć przycisk „oko”
2. Wyłączyć światło (2 sekundy później)
3. Wczytanie poziomu jasności
4. Wartość załączenia = wczytany poziom jasności

• Wczytywanie przy wyłączonym oświetleniu:

Przy naciśnięciu przycisku aktualny poziom jasności zostaje ustawiony jako wartość załączenia. Wartość wyłączenia zostaje ustawiona automatycznie.

Jeżeli poziom jasności zostanie zmodyfikowany, progowa wartość wyłączenia zostaje ponownie skalkulowana.

Przy każdym naciśnięciu przycisku urządzenie zwiększa aktualną wartość załączenia w przedziałach co 20 luksów dla aktualnej wartości załączenia < 100 luksów i w przedziałach co 50 luksów dla aktualnej wartości załączenia > 100 luksów.

Standardowa czułość dla większości zastosowań

Obniżona czułość dla zastosowań na zewnątrz

Przy aktywnej funkcji impulsu na kanale 1, impuls długości 1 sekundy jest generowany co 9 sekund. Jeżeli funkcja impulsu została aktywowana pilotem, długość odstępu pomiędzy 2 impulsami można zmieniać. Po aktywacji tej funkcji przyciskiem „Impuls”, wybrać żądany czas w ciągu 5 sekund:

= 9 sek., = 10 sek., = 15 sek., = 30 sek.

Funkcja impulsu na kanale 2 jest zależna tylko od ruchu! Po wykryciu każdego ruchu kanał HVAC jest aktywowany na 2,5 sek.; po czym uruchamia się czas opóźnienia 9 sek.

Przycisku „Test” można użyć do ustawienia funkcji LED WŁ/WYŁ. W tym celu należy przytrzymać przycisk wciśnięty przez 3 sekundy.

Funkcja łącznika zmierzchowego (CdS)

Jeżeli funkcja CdS jest aktywna, czujnik działa jak prosty łącznik zmierzchowy. W tym trybie można ustawić tylko poziom jasności. Ruch nie jest sygnalizowany przez czerwoną diodę LED.

Potwierdzanie komend z przycisków:

Każde naciśnięcie przycisku jest sygnalizowane przez włączenie lampy i przez białą diodę LED.

Stan „Światło WŁ”: WYŁ/WŁ (po ok. 0,5 sek. każde)
Stan „Światło WYŁ”: WŁ/WYŁ (po ok. 0,5 sek. każde)

12. Jasność progowa wyłączenia

1. Jeżeli próg załączenia zostanie zmodyfikowany przy pomocy potencjometru lub pilota, próg wyłączenia zapisany w pamięci EEPROM zostaje wykasowany i ponownie skalkulowany przy następnej aktywacji.

Ustawianie wartości wyłączenia

1. Załączenie na 5 min. poprzez ciemność i ruch
2. Światło wyłączone przez 2 sekundy.
3. Wewnętrzna kalkulacja wartości wyłączenia

2. Wcisnięcie przycisku „oko” powoduje ponowną kalkulację progów wyłączenia. Patrz również Pilot → punkt Oko

3. Opóźnienie wyłączenia

Jeżeli ustalony próg wyłączenia zostanie przekroczony w trakcie operacji, czujnik wyłącza oświetlenie dopiero po upływie ok. 15 minut. Służy to skompensowaniu przejściowych wahań poziomu jasności.

13a. Przycisk zewnętrzny/IR „Światło”

Funkcje „Korytarz” i „Światło WŁ/WYŁ” wzajemnie się wykluczają. Jeżeli obydwie zostaną aktywowane, czujnik będzie wykonywał funkcję korytarzową. Zachowanie urządzenia po naciśnięciu przycisku wygląda następująco:

Funkcja korytarzowa aktywna

Światło włączone:

Przycisk naciśnięty krótko (0,1 - 1 sek.):
Światło wyłączone -> Aktywne po 5 sek.
Przycisk wciśnięty i przytrzymany (> 3 sek.):
Światło wyłączone -> Aktywne po 5 sek.

Światło wyłączone:

Przycisk naciśnięty krótko: Światło włączone dopóki jest wykrywany ruch + czas załączenia
Przycisk wciśnięty i przytrzymany: Światło włączone dopóki jest wykrywany ruch + czas załączenia

13b. Przycisk zewnętrzny/IR „Światło”

12h Światło WŁ/WYŁ aktywne

Światło włączone:

Przycisk naciśnięty krótko: Światło wyłączone dopóki jest wykrywany ruch + czas załączenia
Przycisk wciśnięty i przytrzymany: 12h WYŁ

Światło wyłączone:

Przycisk naciśnięty krótko: Światło włączone dopóki jest wykrywany ruch + czas załączenia
Przycisk wciśnięty i przytrzymany: 12h WŁ

12h Światło WŁ/WYŁ nieaktywne

Światło włączone:

Przycisk naciśnięty krótko: Światło wyłączone dopóki jest wykrywany ruch + czas załączenia
Przycisk wciśnięty i przytrzymany: Światło wyłączone dopóki jest wykrywany ruch + czas załączenia

Światło wyłączone:

Przycisk naciśnięty krótko: Światło włączone dopóki jest wykrywany ruch + czas załączenia
Przycisk wciśnięty i przytrzymany: Światło włączone dopóki jest wykrywany ruch + czas załączenia

13c. Przycisk zewnętrzny /IR „Wymuszone wyłączenie”

Wymuszone wyłączenie aktywne

Światło wyłączone:

Przycisk naciśnięty krótko: Światło włączone przez ok. 30 min., po czym następuje wymuszone wyłączenie, jeżeli ustawiony poziom jasności nadal jest przekroczony.

14. Inne funkcje

Włączenie oświetlenia na 12h poprzez przerwę w zasilaniu

1. Odłączyć zasilanie
2. Włączyć zasilanie na 2 do 5 sek.
3. Ponownie odłączyć zasilanie
4. Włączyć zasilanie
5. Czujnik jest teraz włączony na czas 12h

Wyjście z trybu ochrony przed niepowołanym dostępem

1. Odłączyć zasilanie
2. Włączyć zasilanie na 30 do 60 sek.
3. Ponownie odłączyć zasilanie
4. Włączyć zasilanie
5. Czujnik jest w prostym stanie zablokowanym

230V AC trwale na wejściu slave

Jeżeli na wejściu slave jest przyłożone napięcie 230V AC przez czas dłuższy niż 10 sekund, światło zostaje trwale włączone. Po odłączeniu napięcia 230V światło zostaje wyłączone i aktywowany zostaje tryb automatyczny.

230V AC przez 1 - 3 sek. na złączu przycisku S

Jeżeli na złączu przycisku S jest przyłożone napięcie 230V AC przez 1 - 3 sek., jest to interpretowane jako sygnał slave na złączu slave R. Dzięki temu czujnik jest kompatybilny z poprzednimi wersjami.

15. Tryb automatyczny i półautomatyczny

(patrz funkcje IR-PD-2C)

Tryb automatyczny

W tym trybie pracy światło zapala się i gaśnie automatycznie, dla większego komfortu, zależnie od obecności i jasności.

- Kanał 1 załącza światło w przypadku ruchu, jeżeli wykrywa „ciemność”.

Tryb półautomatyczny

W tym trybie pracy, aby uzyskać większe oszczędności, światło zostaje aktywowane tylko po ręcznym włączeniu. Wyłączenie odbywa się automatycznie.


Tryb półautomatyczny zasadniczo działa tak samo jak automatyczny. Jednakże różnica polega na tym, że włączenie zawsze musi odbywać się ręcznie!

Na wejściu przycisku „S” (WŁ/WYŁ) można równolegle podłączyć dowolną ilość przycisków (styk typu NO).

Aktywacja czujnika w trybie półautomatycznym: Jeżeli czujnik wyłącza oświetlenie w trybie półautomatycznym (upływie zaprogramowany czas załączenia), czujnik zostanie aktywowany ponownie w ciągu 10 sekund przez ruch (pomimo trybu półautomatycznego).




16. Zasięg

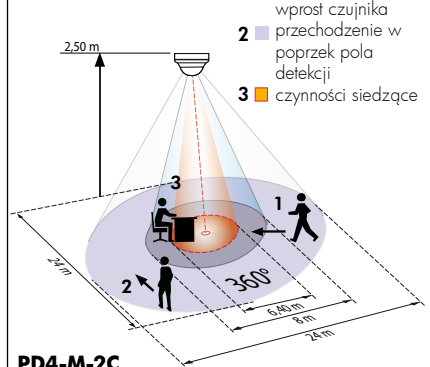


PD4-M-2C

- 1 podchodzenie na wprost czujnika
- 2 przechodzenie w poprzek pola detekcji
- 3 czynności siedzące


17. Eliminacja źródeł zakłóceń

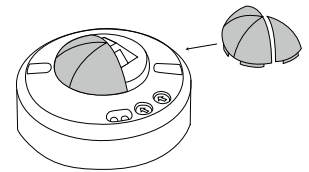

SM



FC



FM

W przypadku, gdy obszar detekcji LUXOMAT® PD4-M-2C jest zbyt duży bądź monitorowane są obszary, które nie powinny być, zasięg można zmniejszyć lub ograniczyć poprzez zastosowanie dołączonych przestroni maskujących.

18. Typ / Nr art. / Akcesorium

| Typ | SM | FC | FM |
|-------------------|-------|-------|-------|
| PD4-M-2C (Master) | 92140 | 92148 | 92255 |
| PD4-S (Slave) | 92142 | 92254 | 92163 |

Pilot LUXOMAT®:

IR-PD (w tym wspornik ścienny) 92160
IR-PD-2C (w tym wspornik ścienny) 92475

Akcesoria:

BSK Ostona druciana 92199

19. Specyfikacja techniczna PD4-Master-2C

Sensor i zasilacz w jednej obudowie
Zasilanie: 230V~ ±10%
Pobór mocy: < 1W
Temperatura otoczenia: -25°C to +50°C
Stopień ochrony/klasa: IP20 / II
Ustawienia: Potencjometrem, przelącznikiem DIP-switch i pilotem
Wartości światła: 20 - 1000 Lux (pilotem)
 10 - 2000 Lux (potencjometrem)
Rozszerzenie obszaru detekcji: przy pomocy urządzeń podporządkowanych Slave
Obszar detekcji: kolisty 360°
Zasięg Ø H 2,50 m / T = 18°C: na siedząco 6,4 m / stycznie 24 m / promieniście 8 m
Zalecana wysokość montażu: 2 - 3 m
Pomiar światła: światło mieszane, światło dzienne + światło sztuczne

• Kanał 1 sterujący oświetleniem

Typ styku: zestyk zwierny (NOC)/z otwartym stykiem wolframowym
Obciążenie styku: 2300 W cos φ=1 / 1150 VA cos φ=0,5, μStyk

Ustawienia czasu:

5 sek. - 16 min./ test with potencjometrem
 5 min. - 30 min./ test pilotem

• Kanał 2 sterujący urządzeniami (reaguje tylko na ruch)

Obciążenie styku: 230V~, 3 A cos φ=1
Ustawienia czasu: 5 min. - 120 min. z opóźnieniem 5 minut dla czasu załączania > 15 min. / Impuls alarmu

Wymiary H x Ø [mm]:

PD4-M-2C SM FC FM
 76 x 101 97 x 103 70 x 104

Część widoczna przy wbudowaniu w sufit FC: 34 x 10 mm


Specyfikacja techniczna PD4-Slave

Zasilanie: 230V~ ±10%
Wyjście impulsu: Transoptor maks. 2W
Długość impulsu: 2 sek. lub 9 sek.
Wymiary: patrz powyżej

CE Deklaracja Zgodności: Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE oraz dyrektywy dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.

20. Schemat połączeń

Tryb standardowy Master/Slave

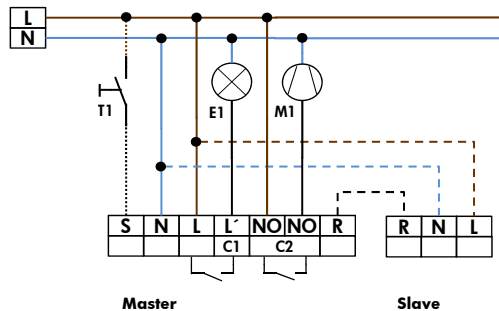

M1 = funkcja HVAC

Opcjonalnie

T1 = przycisk NO dla trybu półautomatycznego; Rozszerzenie obszaru detekcji przy pomocy urządzeń podporządkowanych (Slave)


21. Sygnalizacja przy pomocy wskaźników LED

| Funkcjonalne wskaźniki LED po każdym wznowieniu zasilania (60-sekundowy okres uruchomienia) | | | |
|---|--|--|--|
| Tryb pracy urządzenia | Wskaźniki LED | | |
| Aktywny program ustawień fabrycznych | Biała, czerwona i zielona dioda migoczą szybko po kolei przez 10 sekund, następnie wskaźniki uruchomienia, patrz poniżej | | |
| Podwójna blokada | Białą i zieloną dioda świecą przez 5 sekund, wszystkie przez 20 sek., następnie wskaźniki uruchomienia | | |
| | Wskaźnik niezaprogramowany | Wskaźnik zaprogramowany | Wskaźnik również, gdy aktywne jest wymuszone wyłączenie |
| Tryb standardowy | Czerwona dioda migocze | Czerwona dioda migocze szybko | Co 5 sek., 4 x biała, czerwona i zielona szybko po kolei |
| 12h WŁ/WYŁ aktywne | Czerwona i zielona dioda migoczą | Czerwona i zielona dioda migoczą szybko | Co 5 sek., 4 x biała, czerwona i zielona szybko po kolei |
| Korytarz aktywny | Czerwona i biała dioda migoczą | Czerwona i biała dioda migoczą szybko | Co 5 sek., 4 x biała, czerwona i zielona szybko po kolei |
| 12h WŁ/WYŁ i Korytarz aktywne | Czerwona, zielona i biała dioda migoczą | Czerwona, zielona i biała dioda migoczą szybko | Co 5 sek., 4 x biała, czerwona i zielona szybko po kolei |
| CdS aktywny | - | Czerwona i biała dioda migoczą | Nie ma czerwonej diody dla detekcji ruchu |

| Wskaźniki LED w czasie pracy | |
|--|---|
| Proces | Wskaźniki LED |
| Detekcja ruchu | Czerwona dioda migocze przy każdym wykrytym ruchu |
| Tryb półautomatyczny aktywny | Biała dioda świeci |
| Impuls aktywny | Czerwona i zielona dioda migoczą raz w ciągu 4 sek. |
| Korytarz aktywny | Biała dioda świeci przez 1 sek. i gaśnie na 4 sek. |
| Korytarz i tryb półautomatyczny aktywny | Biała dioda świeci przez 4 sek. i gaśnie na 1 sek. |
| Zbyt jasno | Zielona dioda migocze |
| Pomiar światła aktywny | Zielona dioda migocze 1 raz co 10 sek. |
| Funkcja 12h WŁ/WYŁ aktywna | Czerwona i zielona dioda migoczą na przemian |
| Włączenie aktywne (przez slave) | Czerwona dioda migocze szybko |
| Komendy z pilota | Biała dioda migocze 1 raz |
| Komenda z pilota „Odblokowane” i ochrona przed niepowołanym dostępem aktywna | Biała i zielona dioda migoczą powoli 1 raz |


22. PD4-M-2C-SM – Podłączenia

Schemat połączeń PD4-M-2C-SM

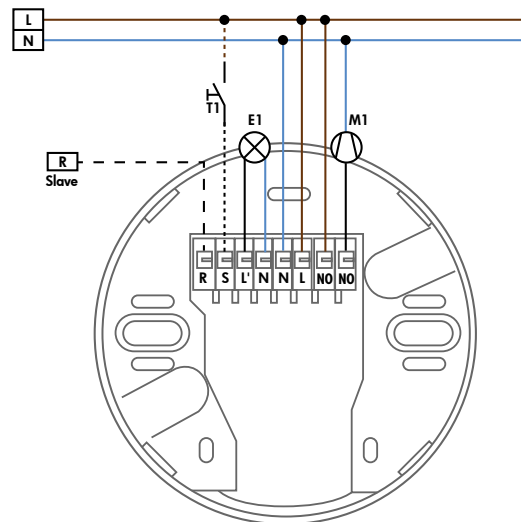

22. PD4-M-2C-FC – Podłączenia

Schemat połączeń PD4-M-2C-FC

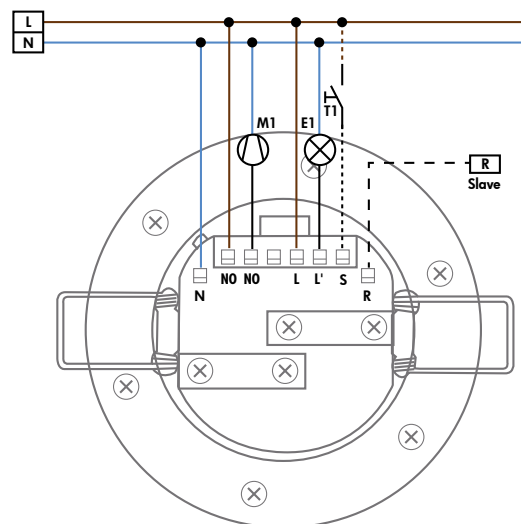

22. PD4-M-2C-FM – Podłączenia

Schemat połączeń PD4-M-2C-FM

