


עבור קירות	גבס	עבור שקעי 44 IB	16/32 A SBF
אינטרלוק ניתן להכלה שקע	1	IP	IP44
		דרגה	
זעזוע התנגדות	IK08	IB ניתן להכלה שקעי	16/32 A
עבור שקעים	אופקי SBF	קוד חשמלי	2220
בדיקת תיל לוחט	850°C (תחתית) - 650°C (מסגרת)	תחתית קידוח	מחתך מעבר מרובה קטרים
טמפרטורת התקנה מינימלית	15°C		

### DIMENSIONAL

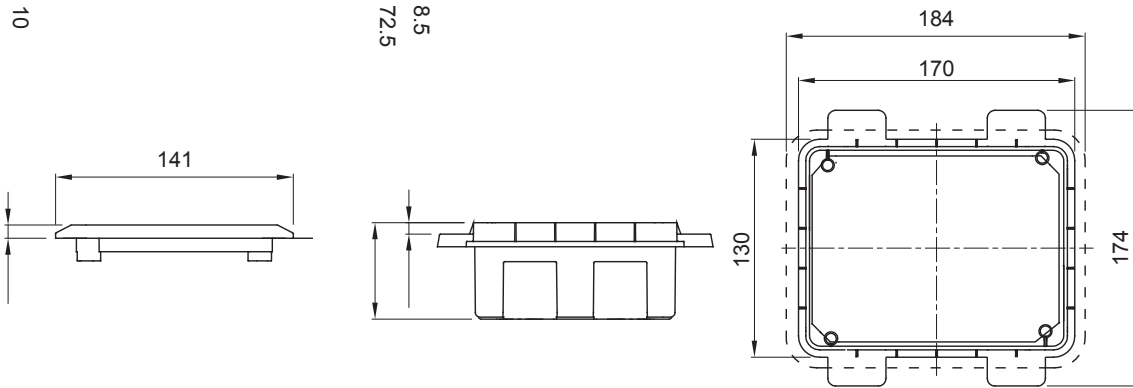

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP44

**IK**

IK08

**GWT**

850°C (תחתית) - 650°C (מסגרת)

### STANDARDS/APPROVALS

