

<p>CASSETTE MODULARI MODULAR ENCLOSURES BOITES MODULAIRES CAJAS MODULARE EINBAUKASTEN</p>	<p>GW48006 PM - GW48126 PM 196x152x75</p>	<p>GW48007 PM 294x152x75</p>	<p>GW48008 PM 392x152x75</p>	<p>GW48009 PM 480x160x75</p>
<p>SCUDO ANTIMALTA PROTECTION COVER PROTECTION PROTECCIÓN MÖRTELSCHUTZ</p>	<p>GW48006 P</p>	<p>GW48007 P</p>	<p>GW48008 P</p>	<p>GW48009 P</p>
<p>SEPARATORE INTERNO INTERNAL DIVIDER CLOISON DE SEPARATION TABIQUE SEPARADOR TRENNSTEG</p>	<p>MAX N°1 GW48012</p>	<p>MAX N°2 GW48012</p>	<p>MAX N°3 GW48012</p>	<p>MAX N°2 GW48012</p>
<p><b>IP40</b> COPERCHIO COVER COUVERCLE TAPA DECKEL</p>	<p>GW48017 222x178x4</p>	<p>GW48018 320x178x4</p>	<p>GW48019 418x178x5</p>	<p>GW48020 506x186x6</p>
<p><b>IP40</b> COPERCHIO ALTO DEEP COVER COUVERCLE HAUT TAPA ALTA HOHER DECKEL</p>	<p>GW48086 214x170x56</p>	<p>GW48087 312x170x73</p>	<p>GW48088 410x170x73</p>	-
<p>SUPPORTO PER MORSETTIERE SUPPORT FOR TERMINAL BLOCKS SUPPORT POUR BORNIERES SOPORTES PARA REGLETA TRAEGER KLEMMLEISTEN</p>	<p>GW44720</p>	<p>MORSETTIERE UNIPOLARI EQUIPOTENZIALI - ONE-POLE EQUIPOTEN.TERMINAL BLOCKS BORNIERES UNIPOLAIRE EQUIPOTENTIEL REGLETA 1P EQUIPOTENCIAL - POTENTIALAUSGL.EINPOL.-KLEMMENL.</p>		
		<p>GW44704 (4x6mm<sup>2</sup>)</p>	<p>GW44706 (6x6mm<sup>2</sup>)</p>	<p>GW44708 (8x6mm<sup>2</sup>)</p>
				<p>ELEMENTO DI UNIONE COMBINATION CONNECTOR ELEMENT DE RACCORD ELEMENTO DE UNION VERBINDUNGSEL.EINBAUKASTEN</p> <p>2 x GW48051</p>

# FASI DI MONTAGGIO - ASSEMBLY PHASES - PHASES DE MONTAGE - FASES DE MONTAJE - MONTAGEPHASEN

Per la realizzazione degli ingressi è necessario attenersi alla seguente procedura:

- 1 - Utilizzare un paio di forbici per la rottura delle linguette di tenuta sul lato superiore degli sfondabili.
- 2 - Esercitare con le dita una pressione dall'interno verso l'esterno del fondo del centralino fino al completo distacco dello sfondabile.

To make the inputs you must observe the following procedure:

- 1 - Use a pair of scissors to break the sealing tangs on the upper side of the knockouts.
- 2 - Using your fingers, press from the inside of the enclosure outwards, until the knockout is completely detached.

Pour la réalisation des entrées, il faut s'en tenir à la procédure suivante :





- 1 - Utiliser des ciseaux pour casser les languettes de maintien sur le dessus des parties défonçables.
- 2 - Exercer une pression avec les doigts de l'intérieur vers l'extérieur du fond du coffret jusqu'à ce que la partie défonçable se détache complètement.



Para la realización de las entradas, es necesario seguir el siguiente procedimiento:

- 1 - Utilizar un par de tijeras para cortar las lengüetas de estanqueidad en el lado superior de las hendiduras.
- 2 - Ejercer con los dedos una presión desde el interior hacia el exterior del fondo de la centralita hasta que se separe completamente de la hendidura.


Für die Ausführung der Eingänge müssen die folgenden Schritte eingehalten werden:

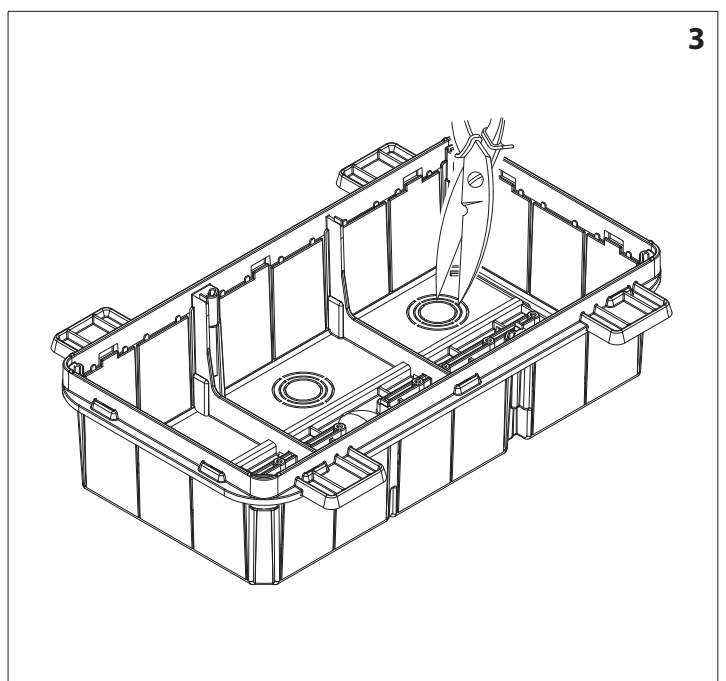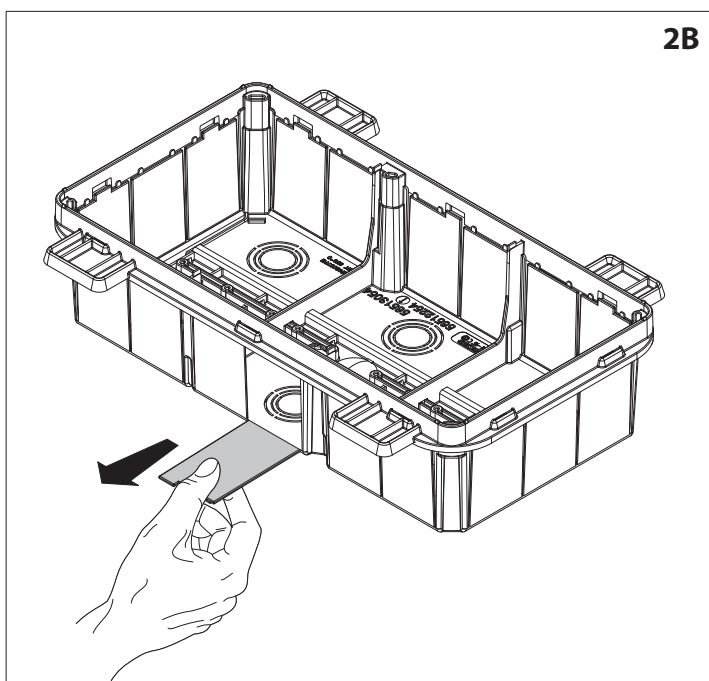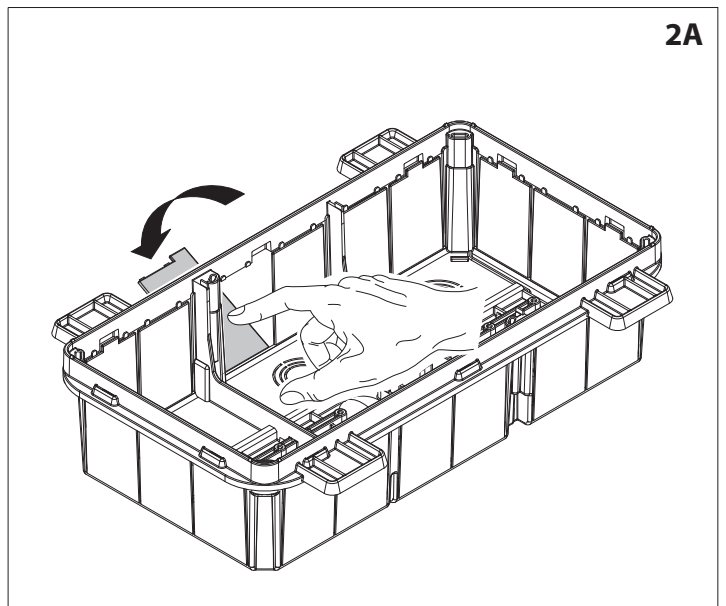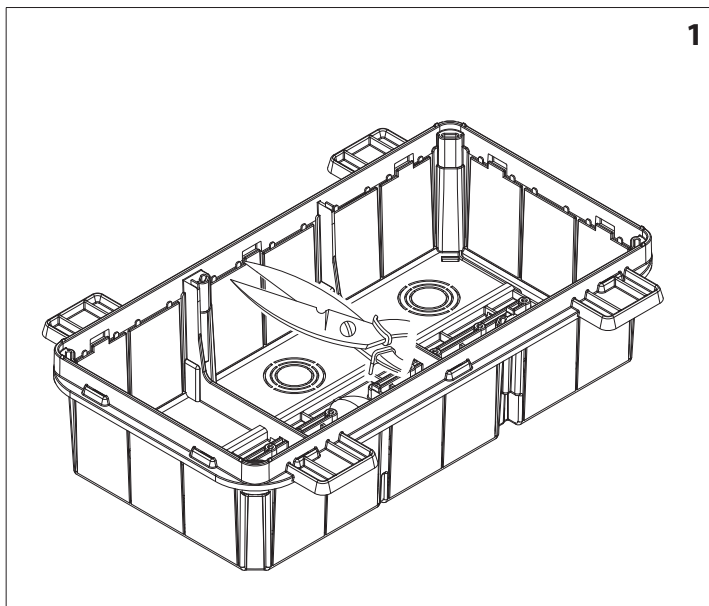



- 1 - Mit einer Schere die Befestigungslaschen auf der oberen Seite der durchbrechbaren Teile abschneiden.
- 2 - Mit den Fingern die Rückseite des Kleinverteilers von Innen nach Außen drücken, bis der durchbrechbare Teil vollkommen abgetrennt ist.

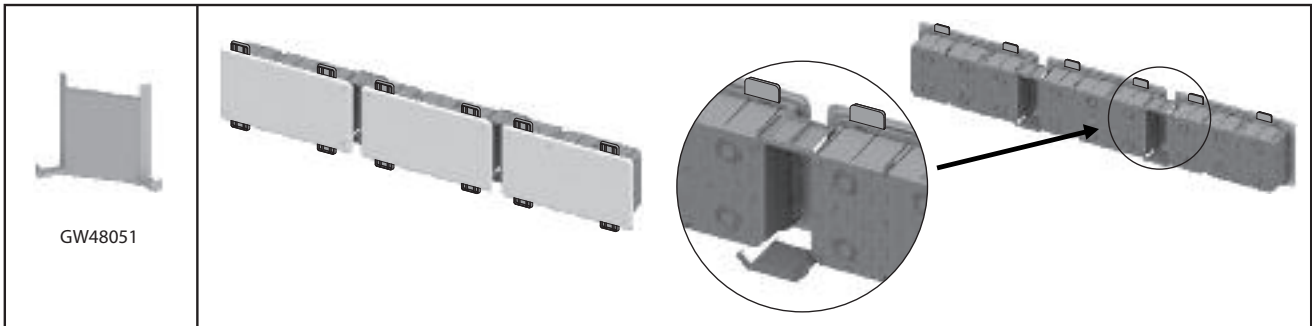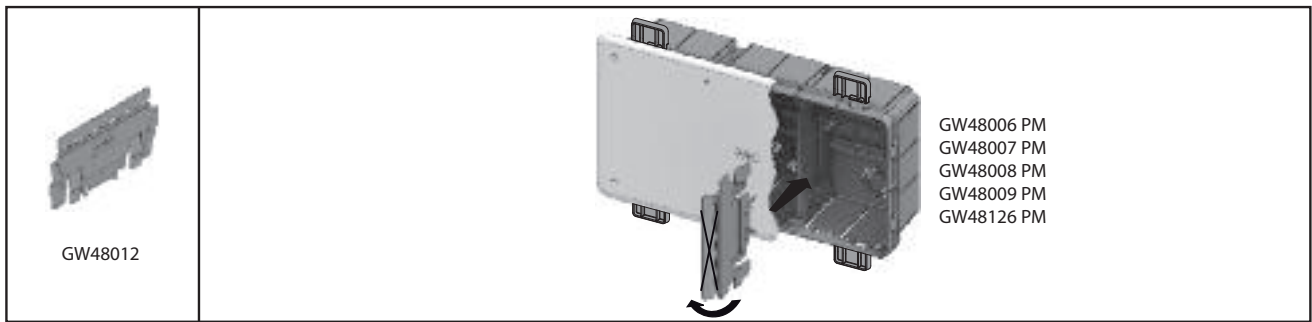

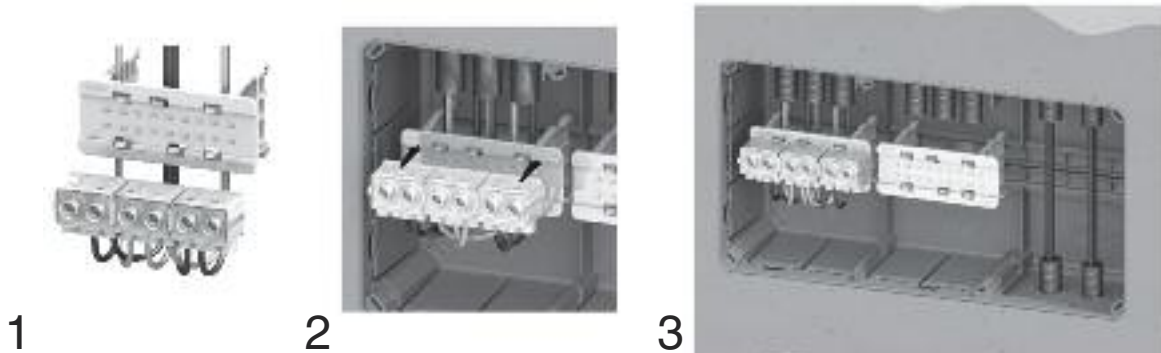

## MORSETTIERE - TERMINAL BLOCKS - BORNIERI - REGLETA - KLEMMLEISTEN



		GW48006 PM GW48126 PM	GW48007 PM	GW48008 PM	GW48009 PM
	<b>N° MAX</b> MORSETTIERE INSTALLABILI - INSTALLABLE TERMINAL BLOCKS BORNIERI INSTALLABILI - REGLETA INSTALABLES INSTALLIERBAR KLEMMLEISTEN	6	9	12	15
GW44704 (4x6mm <sup>2</sup> )	<b>N° MAX</b> CONDUTTORI CONNETTIBILI CONDUCTORS TO BE CONNECTED - CONDUCTEURS À RELIER CONDUCTORES QUE SE PUEDEN CONECTAR - LEITER ZU ANSCHLIEßEN	24	36	48	60
	<b>N° MAX</b> MORSETTIERE INSTALLABILI - INSTALLABLE TERMINAL BLOCKS BORNIERI INSTALLABILI - REGLETA INSTALABLES INSTALLIERBAR KLEMMLEISTEN	4	6	8	10
GW44706 (6x6mm <sup>2</sup> )	<b>N° MAX</b> CONDUTTORI CONNETTIBILI CONDUCTORS TO BE CONNECTED - CONDUCTEURS À RELIER CONDUCTORES QUE SE PUEDEN CONECTAR - LEITER ZU ANSCHLIEßEN	24	36	48	60
	<b>N° MAX</b> MORSETTIERE INSTALLABILI - INSTALLABLE TERMINAL BLOCKS BORNIERI INSTALLABILI - REGLETA INSTALABLES INSTALLIERBAR KLEMMLEISTEN	2	3	4	5
GW44708 (8x6mm <sup>2</sup> )	<b>N° MAX</b> CONDUTTORI CONNETTIBILI CONDUCTORS TO BE CONNECTED - CONDUCTEURS À RELIER CONDUCTORES QUE SE PUEDEN CONECTAR - LEITER ZU ANSCHLIEßEN	16	24	32	40
	<b>N° MAX</b> SUPPORTI INSTALLABILI - INSTALLABLE SUPPORTS SUPPORTS INSTALABLES - SOPORTES INSTALABLES INSTALLIERBAR TRAEGER	2	3	4	5
GW44720 (4,5 MOD)					


**Capacità di connessione morsettiere GW44704 - GW44706 - GW44708**


Connection capacity of terminal blocks GW44704 - GW44706 - GW44708

Capacités de raccordement de borniers GW44704 - GW44706 - GW44708

Capacidad de conexión de regleta GW44704 - GW44706 - GW44708

Anschlussleistung von Reihenklammern GW44704 - GW44706 - GW44708

<b>Cablaggio - Wiring - Câblage</b> <i>Cableado - Verdrahtung</i>	<b>TIPOLOGIA CAVI</b> TYPE OF CABLE TYPOLOGIE DES CÂBLES TIPOLOGÍA DE CABLES KABELTYP	<b>Sez. cavo - Cable section - Section du câble</b> Secc. Cable - Kabelquerschn.		
		6 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Utilizzando una sola unità di connessione</b> <i>Using one connection unit only</i> En utilisant une seule unité de connexion <i>Utilizando una sola unidad de conexión</i> Verwendung von nur einer Anschlusseinheit  	<b>FLESSIBILI - FLEXIBLE</b> SOUPLE - FLEXIBLE FLEXIBEL	1	1 e 2	1 e 2
	<b>RIGIDI FILO UNICO</b> STIFF, SINGLE WIRE RIGIDES À FIL UNIQUE RÍGIDOS HILO ÚNICO STARR EINADRIK	1	1	1 e 2
	<b>RIGIDI CORDATI</b> STIFF, ROPE-LIKE RIGIDES TRESSÉS RÍGIDOS TRENZADOS STARR VERSEILT	1	1 e 2	1 e 2

<b>Cablaggio - Wiring - Câblage</b> <i>Cableado - Verdrahtung</i>	<b>TIPOLOGIA CAVI</b> TYPE OF CABLE TYPOLOGIE DES CÂBLES TIPOLOGÍA DE CABLES KABELTYP	<b>Sez. cavo - Cable section - Section du câble</b> Secc. Cable - Kabelquerschn.			
		B → A ↓	6 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Utilizzando le due unità di connessione</b> <i>Using the two connection units</i> En utilisant les deux unités de connexion <i>Utilizando las dos unidades de conexión</i> Verwendung beider Anschlusseinheiten  	<b>FLESSIBILI - FLEXIBLE</b> SOUPLE - FLEXIBLE FLEXIBEL	6 mm <sup>2</sup>	1 + 1		
		4 mm <sup>2</sup>		1 + 1 2 + 2	1 + 1
		2,5 mm <sup>2</sup>			1 + 1 1 + 2 2 + 2
	<b>RIGIDI FILO UNICO</b> STIFF, SINGLE WIRE RIGIDES À FIL UNIQUE RÍGIDOS HILO ÚNICO STARR EINADRIK	6 mm <sup>2</sup>	1 + 1	1 + 1	
		4 mm <sup>2</sup>		1 + 1	1 + 1
		2,5 mm <sup>2</sup>			1 + 1 1 + 2
	<b>RIGIDI CORDATI</b> STIFF, ROPE-LIKE RIGIDES TRESSÉS RÍGIDOS TRENZADOS STARR VERSEILT	6 mm <sup>2</sup>	1 + 1	1 + 1	1 + 2
		4 mm <sup>2</sup>		1 + 1	
		2,5 mm <sup>2</sup>			1 + 1 2 + 2

**Compatibilità tra dispositivi domotici Gewiss e cassette serie 48 PT DIN GREEN WALL - Compatibility between Gewiss home automation devices and enclosures series 48 PT DIN GREEN WALL - Compatibilité entre les appareils d'automatisation Gewiss maison et les boîtes série 48 PT DIN GREEN WALL - Compatibilidad entre los automatización dispositivos Gewiss y cajas serie 48 PT DIN GREEN WALL - Die Kompatibilität zwischen Gewiss Home-Automation-Geräte und-Gehäuse 48 PT DIN GREEN WALL-Serie**

La tabella seguente fornisce indicazioni relative all'accoppiamento del singolo dispositivo domotico nel singolo scomparto della cassetta Serie 48 PT DIN GREEN WALL in termini di ingombro (n° mod. DIN EN 50022) e di potenza dissipata. Per combinazioni di più dispositivi domotici Gewiss fare riferimento al software GW BUS

The following table provides information concerning the coupling of a single home automation device in each compartment of the enclosure Series 48 PT DIN GREEN WALL in terms of space (no mod. DIN EN 50022) and dissipate power. For combinations of multiple home automation devices refer to the software Gewiss GW BUS

Le tableau suivant fournit des informations sur le couplage d'un dispositif unique de la domotique dans chaque compartiment de la boîte série 48 PT DIN GREEN WALL en termes d'espace (num.mod. DIN EN 50022) et de puissance dissipée. Pour les combinaisons d'appareils de automatisation résidentiels multiples Reportez-vous aux logiciels Gewiss GW BUS


El siguiente cuadro proporciona información sobre el acoplamiento de un automatización dispositivo único en cada compartimiento de la caja serie 48 PT DIN GREEN WALL en términos de espacio (no mod. DIN EN 50022) y la potencia disipada. Para combinaciones de varios automatización dispositivos consulte el software Gewiss GW BUS

Die Kompatibilität zwischen Gewiss Home-Automation-Geräte und-Gehäuse 48 PT DIN GREEN WALL-Serie Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Kopplung von einem einzigen Home-Automation-Gerät in jedem Abteil des Gehäuses Serie 48 PT DIN GREEN WALL in Bezug auf Raum (num.mod. DIN EN 50022) und zerstreuen Macht. Bei Kombinationen mehrerer Home-Automation-Geräte finden Sie in der Software Gewiss GW BUS.



DISPOSITIVI DOMOTICI GEWISS Domotics devices Gewiss Dispositifs domotique Gewiss Dispositivos domótico Gewiss Domotik Geräte Gewiss		48 PT DIN GREEN WALL				
			GW48006 PM GW48126 PM	GW48007 PM	GW48008 PM	GW48009 PM
		N.mod. EN 50022	2 x 4,5	3 x 5	4 x 5	3 x 8
Pde MAX N. mod. EN 50022		11	13	17	25	
DISPOSITIVI KNX DA GUIDA DIN KNX devices - DIN rail mounting Dispositifs KNX pour rail DIN Dispositivos KNX para carril DIN Geräte KNX REG	ACCOPIATORI LINEA/CAMPO KNX Linefield couplings Coupleurs de ligne / champ Acopladores de línea / campo Linien-/Bereichkoppler	2	•	•	•	•
	ALIMENTATORI KNX KNX power supply Alimentateur KNX Fuentes de alimentación KNX KNX Netzteil	4	•	•	•	•
	ATTUATORI COMANDO MOTORE KNX KNX Shutter actuators Actionneurs commande moteur KNX Actuadores mando motor KNX Jalousieaktor KNX	4 8	•	•	•	•
	DIMMER KNX KNX Dimmer Variateur KNX Dimmer KNX Dimmer KNX	2,5 4 6				
	ATTUATORI GENERICI KNX KNX generic actuators Actionneurs générique KNX Actuadores genérico KNX Generik aktor KNX	4 8	•	•	•	•
	COLLEGATORI BUS KNX KNX bus connectors Coupleurs BUS KNX Conectores de Bus KNX Datenschienenverbinder KNX	1	•	•	•	•
	GATEWAY DALI/KNX, DMX/KNX	6				•
	MODULI DI INGRESSO KNX KNX input devices Dispositifs d'entrée KNX Dispositivos de entrada KNX Eingangsmodule KNX	2,5 ; 4	•	•	•	•
	MODULI DI INGRESSO ANALOGICI KNX KNX Analogical input devices Dispositifs d'entrée analogique KNX Dispositivos de entrada analógica KNX Analogeingänge KNX	4	•	•	•	•
	INTERFACCE BUS KNX BUS KNX interface Interface BUS KNX Interfaz BUS KNX Schnittstelle BUS KNX	2	•	•	•	•
	REMOTIZZATORI GSM KNX KNX GSM remote module Transmetteur GSM KNX Módulo telefónico GSM KNX GSM-Fernsteuerung KNX	6				•
	UNITA' LOGICHE KNX KNX Logic unit Unité logique KNX Unidad lógica KNX Logikmodul KNX	1				
DISPOSITIVI DOMOTICI PER SERIE CIVILI Domotics devices for domestic range Dispositifs domotique pour civil série Dispositivos domotico para serie residencial Domotik Geräte für Zivil-Serie	ALIMENTATORI Power supply Alimentateur Fuentes de alimentación Netzteil	1,5	•	•	•	•
	REMOTIZZATORI GSM GSM remote module Transmetteur GSM Módulo telefónico GSM GSM-Fernsteuerung	6				•
	REMOTIZZATORI GSM + INTERFACCE GSM remote module + Interface Transmetteur GSM + Interface Módulo telefónico GSM + Interfaz GSM-Fernsteuerung + Schnittstelle	7 ; 9				
	ATTUATORI KNX DA SERIE CIVILE KNX actuators for domestic range Actionneurs KNX pour civil série Actuadores KNX para serie residencial Aktor KNX für Zivil-Serie	3	•	•	•	•
RELÈ - Relay - Relais - Relé - Relais	1,5 ; 3	•	•	•	•	
VIDEOCITOFONIA Video entrophones Vidéophonie Videointerfonia Video Gegensprechanlage	ALIMENTATORI Power supply Alimentateur Fuentes de alimentación Netzteil	4	•	•	•	•
	ATTUATORE AUSILIARIO Auxiliary actuator Actionneur auxiliaire Actuador auxiliar Hilfsaktor	4	•	•	•	•
	SELETTORE VIDEO Video selector Sélecteur vidéo Selector video Video-Wahlschalter	4				
	SWITCH ETHERNET Ethernet switch Commutateur ethernet Switch ethernet Ethernet Switch	4				




**RIFERIMENTO PER TAGLIO**  
**CUTTING REFERENCE MARK**  
**RÉFÉRENCE POUR LA COUPE**  
**REFERENCIA PARA CORTE**  
**REFERENZ FÜR AUSSCHNITT**

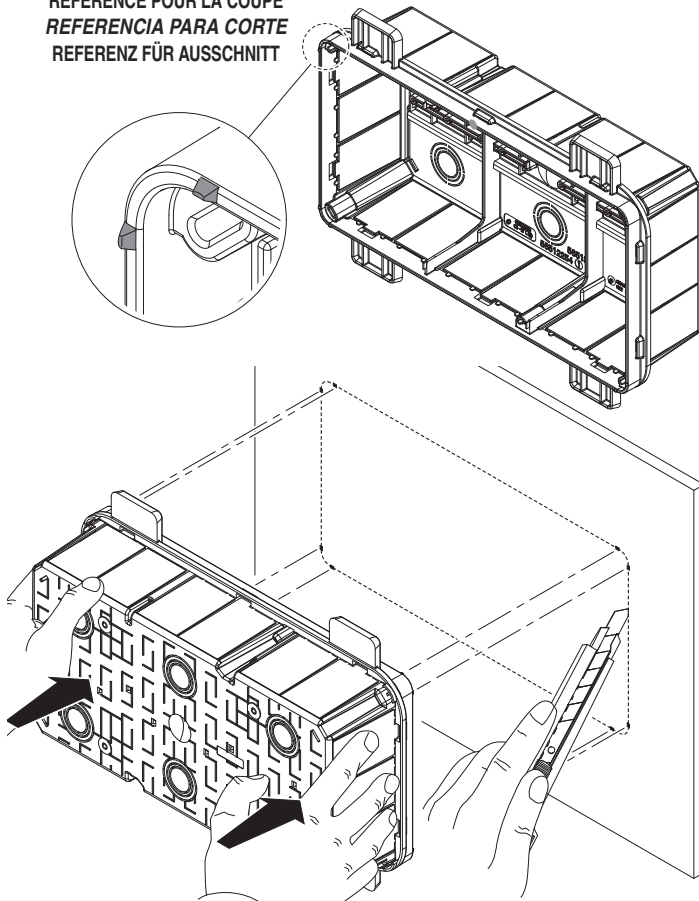


**MONTAGGIO SU PROFILO GUIDA LI**  
**ASSEMBLY ON GUIDE PROFILE LI**  
**MONTAGE SUR PROFIL GUIDAGE LI**  
**MONTAJE EN PERFIL GUÍA LI**  
**MONTAGE AUF FÜHRUNGSPROFIL LI**

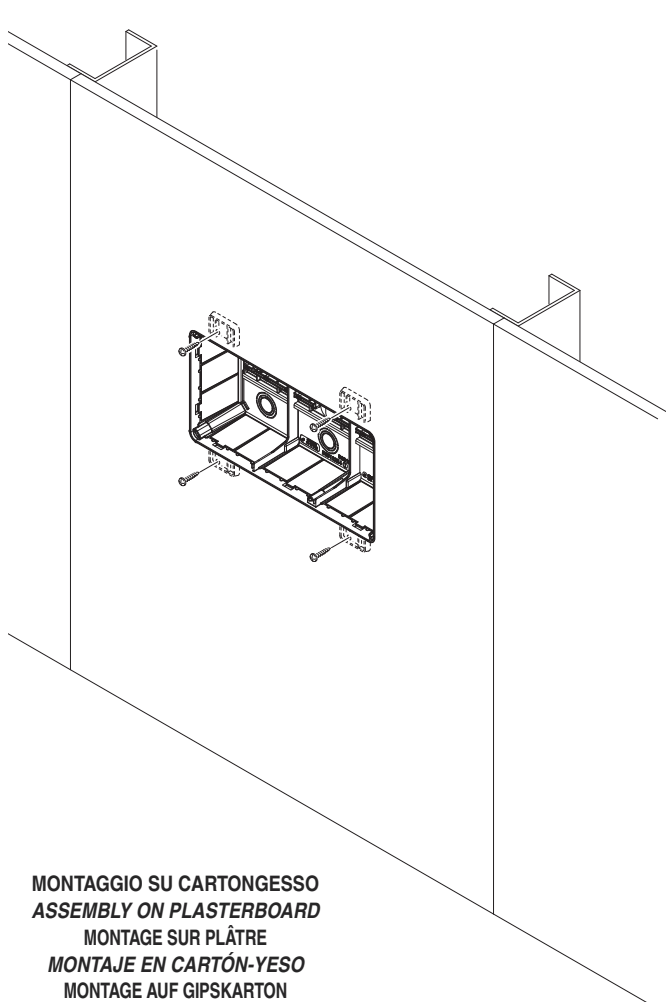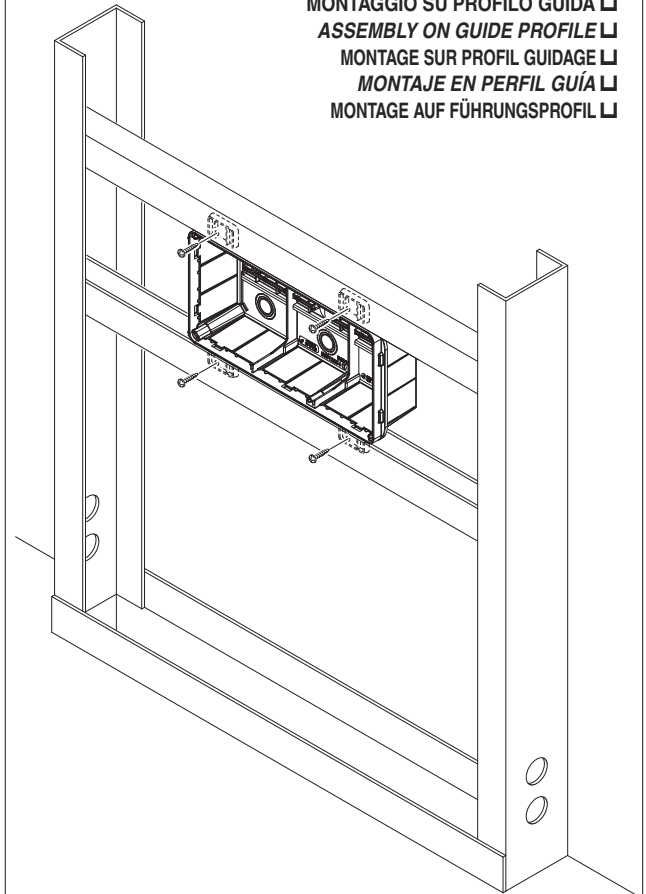

**MONTAGGIO SU CARTONGESSO**  
**ASSEMBLY ON PLASTERBOARD**  
**MONTAGE SUR PLÂTRE**  
**MONTAJE EN CARTÓN-YESO**  
**MONTAGE AUF GIPSKARTON**

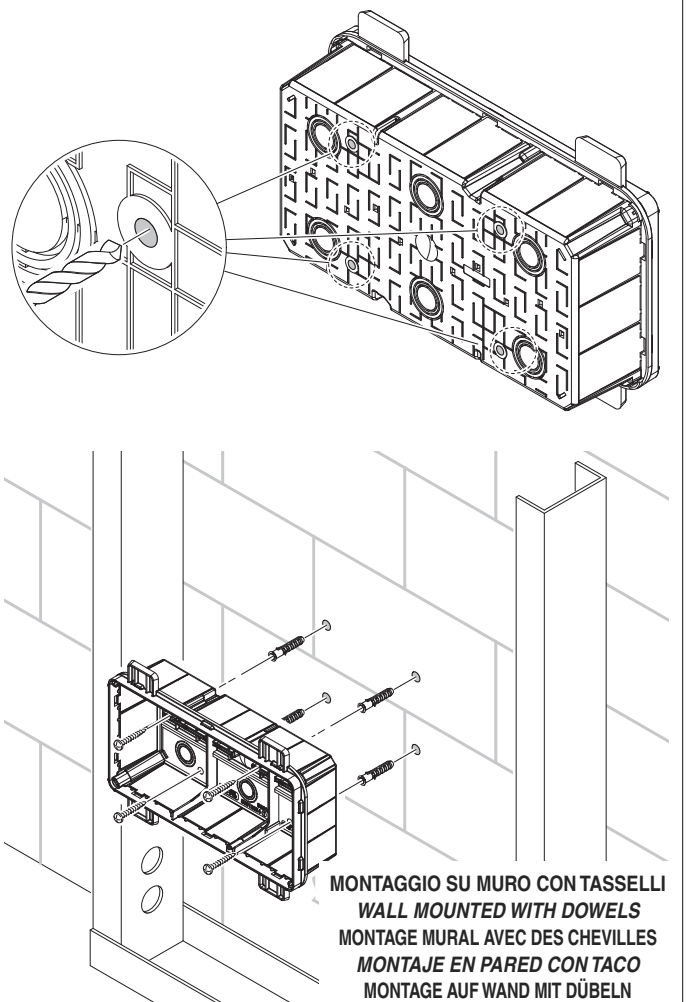

**MONTAGGIO SU MURO CON TASSELLI**  
**WALL MOUNTED WITH DOWELS**  
**MONTAGE MURAL AVEC DES CHEVILLES**  
**MONTAJE EN PARED CON TACO**  
**MONTAGE AUF WAND MIT DÜBELN**

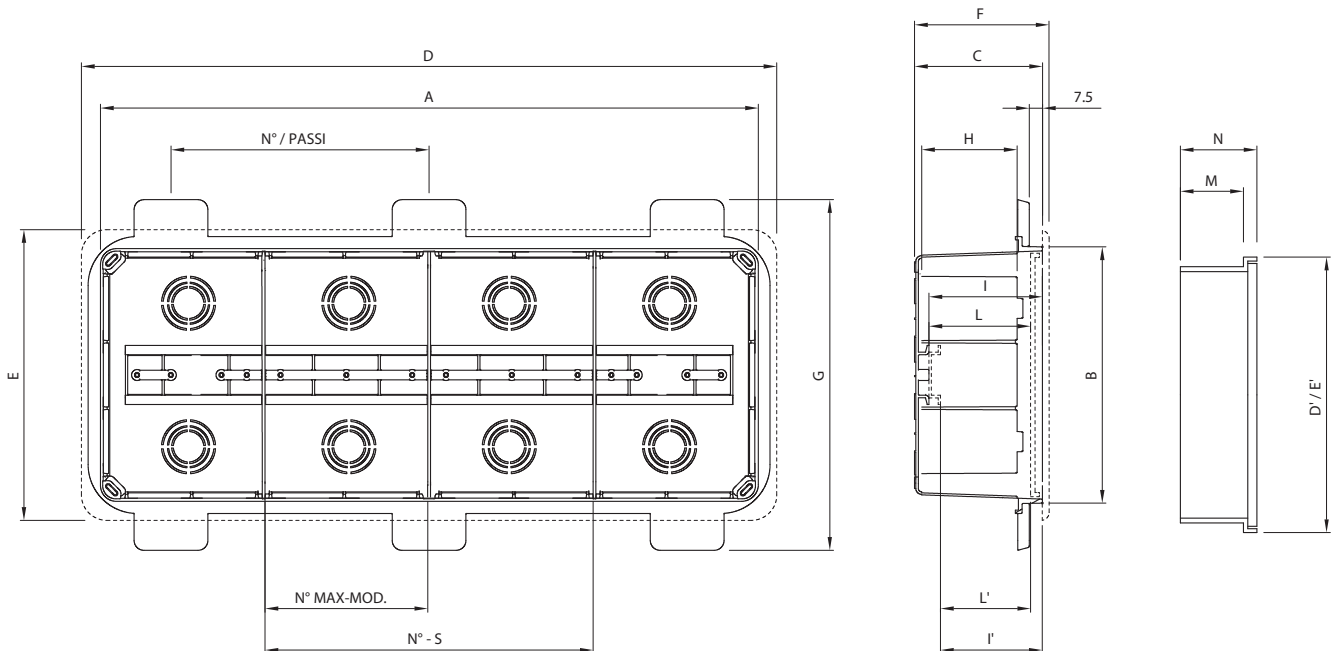

Cassette modulari Modular enclosures Boîtes modulaires Cajas modulares Einbaukästen														Complementi Accessories Compléments Complementos Zubehör										
Codice Code Código Code	A	B	C	G	H	N° / PASSI N° / STEPS NBR. / PAS N.° / PASOS ZAHL / SCHRITTE	N° - S	N° MAX-M	I	L	I'	L'	ø MAX Tubo per settore Pipe for sector Tuyau pour secteur Tubo para sector Rohr für Sektor	ø MAX Tubo nel fondo Pipe in the enclosure Tuyau du fond Tubo en el fondo Rohr in Rückseite	Pde MAX Potenza dissipata Dissipated power Puissance dissipée Potencia disipada Verlustleistung	Coperchio basso Lower cover Couvercle bas Tapa baja Niedriger Deckel			Coperchio alto Upper cover Couvercle haut Tapa alta Hoher Deckel					
																Codice Code Código Code	D	E	F	Codice Code Código Code	D'	E'	M	N
GW 48 006 PM GW 48 126 PM	196	152	75	207	57	1/110	2	4.5	69	61	62	53.5	ø 50	ø 32	11W	GW 48 017	222	178	79	GW 48 086	214	170	49	56
GW 48 007 PM	294	152	75	207	57	1/208	3	5	69	61	62	53.5	ø 50	ø 32	13W	GW 48 018	320	178	79	GW 48 087	312	170	66	73
GW 48 008 PM	392	152	75	207	57	2/153	4	5	70	63	63	53.5	ø 50	ø 32	17W	GW 48 019	418	178	80	GW 48 088	410	170	66	73
GW 48 009 PM	480	160	75	213	57	1/153 1/250	3	8	70	61	63	53.5	ø 50	ø 50	25W	GW 48 020	418	178	80	/	410	170	66	73

**CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI ALL'INTERNO DELLA SCATOLA  
MAXIMUM LOADS ALLOWED INSIDE THE BOX  
CHARGES MAXIMALES ADMISSIBLES À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE  
CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES DENTRO DE LA CAJA  
ZULÄSSIGE HÖCHSTLASTEN IM INNERN DES GEHÄUSES**

Codice Code Code Código Code	Carico Max Max Load Charge maximale Carga Máx Höchstlast
GW 48 006 PM	4 Kg
GW 48 126 PM	4 Kg
GW 48 007 PM	6 Kg
GW 48 008 PM	7 Kg
GW 48 009 PM	9 Kg

**Nota: Valori di riferimento su lastra (parete di spessore 12.5mm) e per fissaggio su parete in muratura**  
*Note: Reference values on plate (wall thickness 12.5 mm) and for stone wall mounting*  
 Remarque : Valeurs de référence sur dalle (paroi d'une épaisseur de 12,5 mm) et pour la fixation sur mur en maçonnerie  
 Nota: Valores de referencia en placa (pared de 12,5 mm de espesor) y para fijación en paredes de mampostería  
 Anmerkung: Referenzwerte bei Platte (12.5 mm dicke Wand) und für die Befestigung an gemauerter Wand

Con l'applicazione dello scudo antimalta sotto il coperchio la potenza dissipabile della cassetta diminuisce di: 2W per le cassette GW48006 PM, GW48007 PM PM, GW48008 PM; e di 3W per le GW48009 PM.

*When the mortar guard shield is applied beneath the cover, the dispersible power of the box is reduced to: 2W for GW48006 PM, GW48007 PM, GW48008 PM; 3W for GW48009 PM boxes.*

Avec l'application de l'écran de protection contre le ciment sous le couvercle, la puissance dissipée de la boîte diminue de 2 W pour les boîtes GW48006 PM, GW48007 PM, GW48008 PM, et de 3 W pour les boîtes GW48009 PM.

*Con la aplicación de la pantalla antimortero bajo la tapa, la potencia disipable de la caja disminuye: 2W para las cajas GW48006 PM, GW48007 PM, GW48008 PM; y 3W para las GW48009 PM.*

Mit Anbringung des Mörtelschutzschildes unter dem Deckel verringert sich die Verlustleistung der Dose um: 2W für die Dosen GW48006 PM, GW48007 PM, GW48008 PM; und um 3W für GW48009 PM.

**IP40** Il grado di protezione IP40 (impossibilità di introdurre un filo del diametro di 1 mm) è garantito per costruzione installando la scatola incassata nella parete e con il relativo coperchio fissato, in accordo al presente foglio istruzioni.

*IP40 protection level (impossible to insert a wire with a diameter of 1mm) guaranteed by performing flush-mounting installation in the wall, then fixing the cover as indicated on this instruction sheet.*

On obtient le degré de protection IP40 (impossibilité d'introduire un fil ayant un diamètre d'1 mm) garanti par l'installation encastrée en saillie et la fixation du couvercle, conformément au présent feuillet d'instructions.

*El grado de protección IP40 (imposibilidad de introducir un cable de 1 mm de diámetro) asegurado mediante instalación empotrada en la superficie y fijando la tapa, según la presente hoja de instrucciones.*

Den Schutzgrad IP40 (es ist unmöglich einen Faden mit einem Durchmesser von 1 mm einzuführen) wird durch die Unterputzmontage in der Wand und die Befestigung des Deckels garantiert.

**IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60670-24;  
EN 60670-1; EN 60670-22; CEI 23-48; CEI 23-49;  
CEI EN 60670-1; CEI EN 60670-22  
CARATTERISTICHE TECNICHE:  
Tensione nominale 400V  
Tensione nominale di isolamento 750V  
Corrente nominale 125A**

IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60670-24;  
EN 60670-1; EN 60670-22; CEI 23-48; CEI 23-49;  
CEI EN 60670-1; CEI EN 60670-22  
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :  
Tension nominale: 400V  
Tension d'isolation nominale: 750V  
Courant nominal: 125A

IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60670-24;  
EN 60670-1; EN 60670-22; CEI 23-48; CEI 23-49; CEI EN 60670-1; CEI  
EN 60670-22  
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN:  
Nennspannung: 400V  
Nennspannung der Isolierung: 750V  
Nennstrom: 125A

IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60670-24;  
EN 60670-1; EN 60670-22; CEI 23-48; CEI 23-49;  
CEI EN 60670-1; CEI EN 60670-22  
ELECTRICAL CHARACTERISTICS:  
Rated voltage: 400V  
Rated insulation voltage: 750V  
Rated current: 125A

IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60670-24;  
EN 60670-1; EN 60670-22; CEI 23-48; CEI 23-49;  
CEI EN 60670-1; CEI EN 60670-22  
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:  
Tensión nominal: 400V  
Tensión nominal de aislamiento: 750V  
Corriente nominal: 125A

Ai sensi dell'articolo R2 comma 6 della Decisione 768/2008/CE si informa che responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:  
According to article R2 paragraph 6 of the Decision 768/2008/EC, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:  
**GEWISS S.p.A Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 945 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com**



**+39 035 946 111**  
8,30 - 12,30 / 14,00 - 18,00  
Lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday



**+39 035 946 260**



**sat@gewiss.com**  
**www.gewiss.com**